


ESQUEMA-TIPO PARA A INSTALAÇÃO DE CONTADORES

DN ≥ 50mm

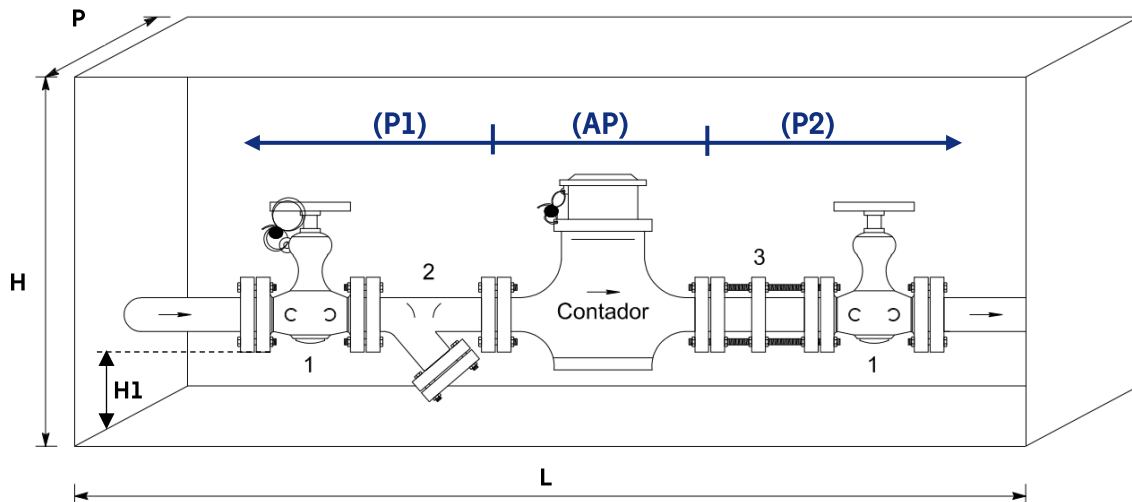

**Responsabilidade
de instalação e
manutenção:**

(P1)	Proprietário/ Utilizador, até ao limite definido no Regulamento dos sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas da Águas do Porto, EM
(AP)	Águas do Porto, EM
(P2)	Proprietário/ Utilizador


**Legenda dos
elementos:**

1	Válvula de selar (adufa – válvula de seccionamento)
2	Filtro com estabilizador (obrigatório)
3	Junta de desmontagem
4	Passador de segurança (válvula de seccionamento)

Diâmetros dos Contadores e respetivos Acessórios (mm):

Código do elemento (legenda)	Contador					
	DN 50mm	DN 65mm	DN 80mm	DN 100mm	DN 125mm	DN 150mm
1	50	65	80	100	125	150
2	50	65	80	100	125	150
3	50	65	80	100	125	150
4	50	65	80	100	125	150

Dimensões do Nicho do(s) Contador(es):

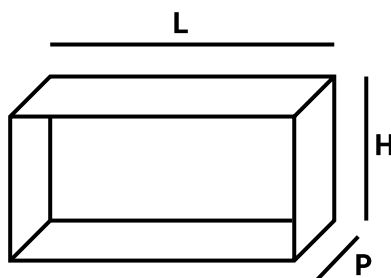

Legenda da imagem	L	H	P	H1
Dimensões (cm) (*)	160	100	100	25

(*) Para contadores DN \geq 100mm, as dimensões do nicho serão definidas de acordo com a situação em concreto.

[Avaliar necessidade de execução de maciços verticais de suporte, de acordo com as dimensões do nicho e dos vários elementos constituintes]

NOTAS:

- Qualquer alteração ao Esquema-tipo para a instalação do(s) contador(es) está sujeita a aprovação prévia da Águas do Porto, EM.
- Qualquer solução em que seja necessário um contador com DN \geq 50mm (dado o carácter excecional) deverá ser previamente avaliada e aprovada pela Águas do Porto, EM.
- Não é permitida a utilização de canalizações em chumbo ou outros materiais que não ofereçam as devidas condições de segurança.

Direção de Exploração – Abastecimento de Água